


Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

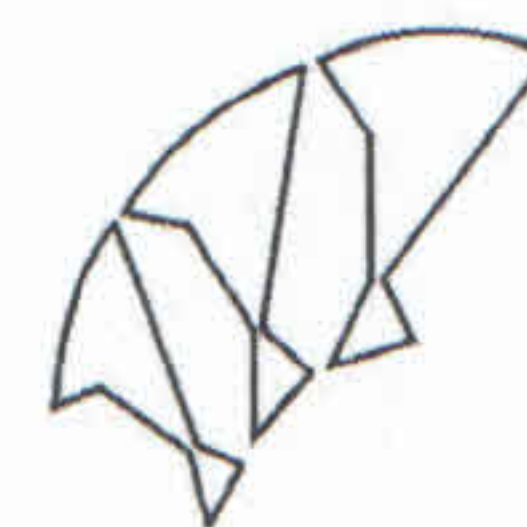

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 11ª Reunião Extraordinária – 13/03/2014 - 09h00min Fundação Agência das Bacias PCJ – Piracicaba/SP

Membros Presentes	
Entidade	Representante
AESABESP	Pedro Antonio Pereira do Lago (T)
APTA	Edna Ivani Bertoncini (T)
APTA	Vera Lucia Pimentel Salazar (S)
CETESB	Adilson José Rossini (T)
CODEN	Caroline Pavan Leite de Lima (T)
CODEN	Rafael Gaia do Carmo (S)
DAAE –Rio Claro	Michelle Cristina Bueno (T)
DAAE –Rio Claro	Isabela Dalla Villa (S)
DAAE –Rio Claro	Raquel Missorici Monteiro (S)
DAE Jundiaí	Maria Elizabete Mendes Lopes Botan (T)
DAE Sta. Bárbara d'Oeste	Célia Maria Campos (T)
DAEE	Viviane Arana Sabadin Rosada (S)
DAEE	Marco Antonio Garcia de Almeida (S)
DAEE	Helen Luzia Bressan Damiano (S)
Foz do Brasil	Gustavo José Pavan Ribeiro (T)
FT/UNICAMP	Maria Aparecida Carvalho de Medeiros (T)
FT/UNICAMP	Adilson José Rossini (S)
Geobluebr	Mayara Afonso (S)
GRUDE	Jonas Santa Rosa (T)
GRUDE	Evandro Rogério Santos (S)
P.M. de Capivari	José Luiz Cabral (T)
P.M. de Jaguariúna	Ricardo Ferreira Abdo (S)
P.M. de Limeira	Luciana de Carvalho Martins (S)
P.M. de Santa Bárbara d'Oeste	Célia Maria Campos (T)
SAAE Ambiental Salto	Arlindo Germano Nicolau (S)
SAAE Atibaia	Ricardo Ydehara (T)
SAAE Atibaia	Dorival Hernandez (S)
SANASA	Fernando Antonelli Gasmenga (procuração)

Membros Ausentes com justificativa	
Entidade	Representante
AR-ITU	Regina de Fátima Boni Valente (T)
DAE Americana	Marilza Gomes (T)
P.M. de Campinas	Vitor Rafael de Andrade Assunção (T)
P.M. de Itatiba	Dennis Lai (T)
Rotary International – Distrito 4590	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi (T)
SABESP	Luiz Paulo Madureira (T)

Membros Ausentes sem justificativa	
Entidade	
ACEPEUB	
ASSEMAE	
P.M. de Sumaré	
P.M. de Vargem	
Rotary de Jaguariúna	
SAAE Cordeirópolis	


Convidados	
Entidade	Representante
DAEE	Calebe Martins Faria
SAAE Ambiental Salto	Cleiton Barbosa
DAAE - Rio Claro	Denilson Massaterro
EPS Consultoria	Anderson A. Nogueira
Agência PCJ	Elaine Franco de Campos

(T) - Titular (S) - Suplente

1. Pauta: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos presentes por meio de mensagem eletrônica, em 06/03/2014. **2. Abertura da 11ª Reunião Extraordinária:** A abertura da reunião foi realizada pela Sra. Célia Maria Campos, Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento – CT-SA que agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. **3. Análise de pré-qualificação dos empreendimentos de Demanda Espontânea:** A Sra. Célia informou sobre a existência de 37 empreendimentos para análise e enquadramento pela CT-SA, os quais são: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE: "Ação de Combate a perdas - Etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto armado na ETA I - José Maria Pedroso, do município de Rio Claro"; Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE: "Ação de Combate a perdas - Etapa V - Implantação do Projeto de Setorização com Substituição de Redes de Distribuição nos setores 28 e 31 no Município de Rio Claro"; Prefeitura Municipal de Itirapina: "Termo de Referência para Contratação de Empresa Especializada para Projeto de Rede de Esgotamento Sanitário"; Prefeitura Municipal de Louveira: "Interceptor de Esgoto do Córrego Fetá entre o rio Capivari e os bairros Monterrey e Arataba"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental:

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

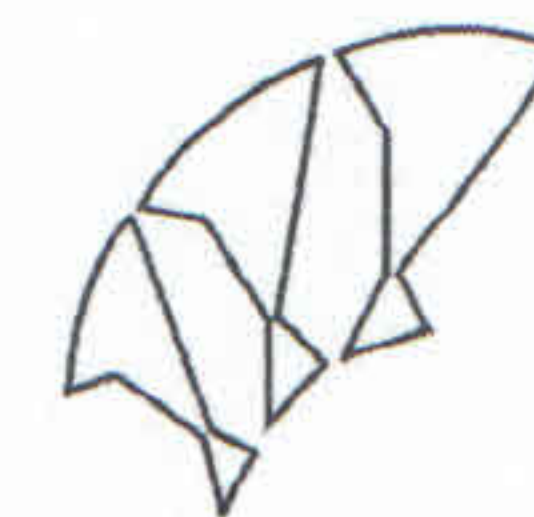

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 11ª Reunião Extraordinária – 13/03/2014 - 09h00min Fundação Agência das Bacias PCJ – Piracicaba/SP


"Substituição de 4.190,80 metros de redes de água e 359 ligações domiciliares por método não destrutivo no loteamento Marson e adjacências"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental: "Substituição de 1.796,85 metros de redes de água e 169 ligações domiciliares por método não destrutivo no Jardim São Roberto e adjacências"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba - SAAE: "Implantação de estações remotas de medição (vazão e pressão) e automação (comando, controle e proteção do conjunto moto-bombas) com transmissão de dados por telemetria via radioinfluência, a serem instalados nas estações de captação de água bruta do SAAE - Indaiatuba"; Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA: "Implantação de setorização e medição de vazão/volume com controle de pressão e reabilitação da infraestrutura com substituição de redes e ligações de água no Bairro Pq. São Quirino"; Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA: "Implantação de setorização e reabilitação da infraestrutura com substituição de redes e ligações de água no Bairro Vila Nova"; Prefeitura Municipal de Iracemápolis: "Adequação do coletor tronco, interceptor e emissário final de esgoto bruto por gravidade do município de Iracemápolis"; Prefeitura Municipal de Corumbataí: "Elaboração de Estudo de Concepção e Projeto Executivo para o Sistema de Tratamento da Fase Sólida da Estação de Tratamento de Água - ETA do município de Corumbataí - SP"; Prefeitura Municipal de Jaguariúna: "Estações Elevatórias de Esgotos - Capela Santo Antônio"; Prefeitura Municipal de Jaguariúna: "Implantação do Projeto de Setorização e Instalação de Macromedidores na Rede de Distribuição de Água de Jaguariúna"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Possense - SAAEP: "Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Santo Antônio de Posse"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAAE: "Implantação do Projeto Básico do coletor tronco Capivari e estações elevatórias para atendimento aos Bairros São João Padovani e São Marcos pertencentes ao Sistema Porto Alegre"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAAE: "Implantação do Projeto Básico de Ampliação e Melhoria da ETE Porto Alegre"; Serviço Autônomo de

Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP: "Implantação do Sistema de Tratamento de Fase Sólida para a Estação de Tratamento de Água do município de São Pedro"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE: "Execução dos coletores, estação elevatória e linha de recalque para receber os esgotos dos bairros situados a montante da "Área D" (Residencial Bom Jardim, Parque Bom Retiro, Jardim Alberto Zeppeline, Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Coury, Conjunto Residencial Engº José Carlos Barrichello, Núcleo Habitacional José A. Montagnani, São Cristóvão II e outros) no município de Rio das Pedras - SP"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE: "Implantação da 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no município de Rio das Pedras, referente ao fornecimento, instalação, aferição e calibração de macromedidores de vazão e sensores de nível para transmissão de dados à distância (telemetria) e substituição de hidrômetros no Sistema de Abastecimento de Água do município de Rio das Pedras"; Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra - SP: "Elaboração de Projeto Executivo do sistema de tratamento da fase sólida da estação de tratamento de esgoto de Holambra"; Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE: "Execução do Projeto de Macromedição com fornecimento e instalação, aferição e calibração de macromedidores de vazão, estações pitométricas, caixas de proteção de equipamentos e automação com transmissão de dados (telemetria)"; Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental: "Execução de Coletor Tronco e Obras complementares na Sub-Bacia denominada Delegacia situada no município de Salto - SP"; Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental: "Substituição de rede de distribuição e ramais para Abastecimento de Água"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE: "Implantação Física dos Setores 01 e 02 de distribuição de água do município de Cordeirópolis - SP"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP: "Elaboração de Projetos Executivos Complementares do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgoto no município de São Pedro"; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

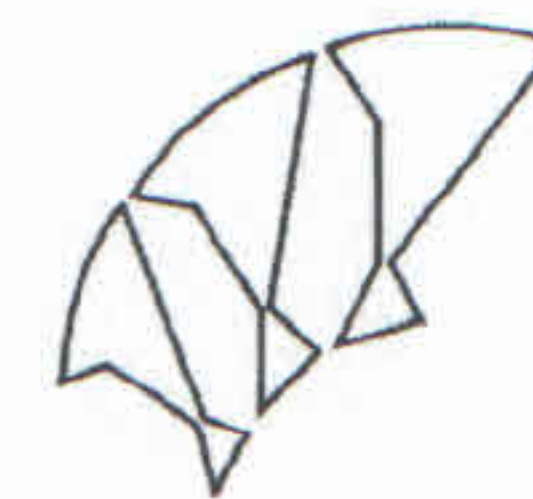

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 11ª Reunião Extraordinária – 13/03/2014 - 09h00min Fundação Agência das Bacias PCJ – Piracicaba/SP


Cordeirópolis - SAAE: "Elaboração da revisão do Plano Diretor de Combate as Perdas de Água no Sistema de Abastecimento Público do município de Cordeirópolis"; Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN: "Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa"; Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN: "Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Estação de Tratamento de Esgoto - Bacia do Córrego Capuava, no município de Nova Odessa"; Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul: "Projeto do Sistema de Recuperação e Reuso de Água de lavagem de filtros e decantadores de ETA's e disposição final do lodo"; Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul: "Ações de Combate as Perdas de Água - Fase 01 - Implantação do projeto de setorização, implantação de projeto de macromedição de vazão, nível e automação, e implantação do projeto de micromedição no sistema de Abastecimento de Água de Monte Alegre do Sul - SP"; Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste: "Ampliação e reforma da captação de água bruta - Represa Santa Alice"; Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste: "Ampliação e reforma da Estação Elevatória de Esgoto - EEE Jardim Conceição"; Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra: "Plano Diretor de Controle de Erosão Rural"; Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra: "Plano Diretor de Controle de Erosão Rural"; Prefeitura Municipal de Torrinha: "Plano Municipal de Saneamento Rural"; Prefeitura do Município de Rafard: "Construção de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)"; Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê: "Plano Diretor de Controle de Erosão Rural". A Sra. Célia informou que todos os projetos foram analisados em 10/03/2014, por um grupo de análise formado pela coordenação sendo que 32 empreendimentos foram enquadrados pela CT-SA e 5 empreendimentos não foram enquadrados por já terem sido indeferidos na pré análise da Secretária Executiva dos Comitês PCJ. A Sra. Célia solicitou a Sra. Elaine, Coordenadora de Projetos da Agência PCJ, que apresentasse as observações levantadas pelo grupo de análise. A Sra. Elaine apresentou tabela contendo as seguintes observações:

Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE: "Ação de Combate a perdas - Etapa VI - Recuperação estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto armado na ETA I - José Maria Pedroso, do município de Rio Claro" - 1) Foi constatado que o empreendimento enquadra-se no PDC 5, subprograma 5.01; Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro - DAAE: "Ação de Combate a perdas - Etapa V - Implantação do Projeto de Setorização com Substituição de Redes de Distribuição nos setores 28 e 31 no Município de Rio Claro" - 1) OK; Prefeitura Municipal de Itirapina: "Termo de Referência para Contratação de Empresa Especializada para Projeto de Rede de Esgotamento Sanitário" - 1) Após análise do TR, observou-se que o objetivo do empreendimento é a "Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Coleta, Afastamento e Tratamento de esgoto dos bairros Jardim Ubá e Planalto da Serra Verde (pág. 11 do TR), diferente do proposto na Ficha-Resumo, Orçamento e Cronograma; 2) Na Planilha de Orçamento, sub-item 3.3, estão previstos valores para "Projeto de Estação de Tratamento de Esgotos", e no sub-item 4.2, estão previstos valores para solicitação de outorga de lançamento. Solicita-se justificar tais sub-itens, uma vez que o objetivo pleiteado trata-se de projeto de rede de esgotamento sanitário; 3) Solicita-se esclarecimentos/ justificativas quanto ao real objetivo ora solicitado. Caso o objetivo realmente seja projeto de rede, esta ação não é financiável, conforme descrito no subprograma 3.01 e, neste caso, excluir da solicitação de verbas; Prefeitura Municipal de Louveira: "Interceptor de Esgoto do Córrego Fetá entre o rio Capivari e os bairros Monterrey e Arataba" - 1) Apresentar Mapa de Zoneamento indicando que a área do objeto em questão é área urbana; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental: "Substituição de 4.190,80 metros de redes de água e 359 ligações domiciliares por método não destrutivo no loteamento Marson e adjacências" - 1) O Plano Diretor de Perdas prevê a substituição de redes de abastecimento; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental: "Substituição de 1.796,85 metros de redes de água e 169 ligações domiciliares por método não destrutivo no Jardim São Roberto e

Handwritten signature and initials.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

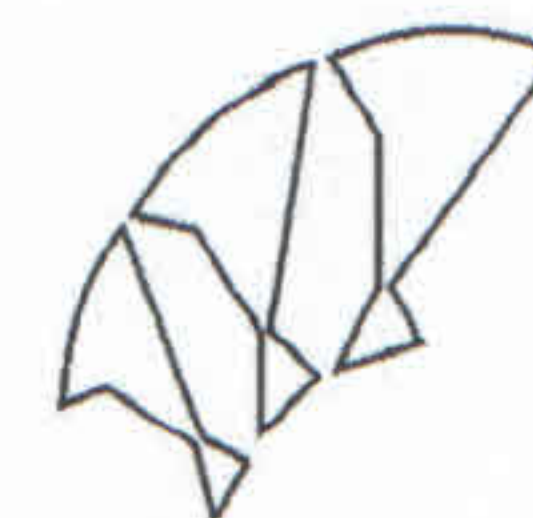


CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 11ª Reunião Extraordinária – 13/03/2014 - 09h00min Fundação Agência das Bacias PCJ – Piracicaba/SP

adjacências" - 1) O Plano Diretor de Perdas prevê a substituição de redes de abastecimento; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba - SAAE: "Implantação de estações remotas de medição (vazão e pressão) e automação (comando, controle e proteção do conjunto moto-bombas) com transmissão de dados por telemetria via radioinfluência, a serem instalados nas estações de captação de água bruta do SAAE - Indaiatuba" - 1) No Plano Diretor de Perdas, na folha 107 do sub-item 4.5.15 "Telemetria dos Macromedidores", cita a necessidade de instalação de macromedidores com envio dos dados, inclusive status da bomba para o C.C.O. Explicar a necessidade de aquisição de conjunto moto bomba e transformador; Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA: "Implantação de setorização e medição de vazão/volume com controle de pressão e reabilitação da infraestrutura com substituição de redes e ligações de água no Bairro Pq. São Quirino" - 1) O Plano Diretor de Combate às Perdas prevê a substituição de redes; Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA: "Implantação de setorização e reabilitação da infraestrutura com substituição de redes e ligações de água no Bairro Vila Nova" - 1) O Plano Diretor de Combate às Perdas contempla a ação de substituição proposta; Prefeitura Municipal de Iracemápolis: "Adequação do coletor tronco, interceptor e emissário final de esgoto bruto por gravidade do município de Iracemápolis" - 1) O pleito inclui: coletor-tronco, interceptor e emissários. Se for o caso, orientar o requerente a substituir da solicitação o coletor tronco do empreendimento, ou esclarecer se é um interceptor. Solicitar a indicação da ETE onde será elevado o esgoto e verificar o trecho até esta ETE, não está indicado, informar se foi considerado. 2) Apresentar a comprovação desta ETE, se ela está implantada, devidamente aprovada; Prefeitura Municipal de Corumbataí: "Elaboração de Estudo de Concepção e Projeto Executivo para o Sistema de Tratamento da Fase Sólida da Estação de Tratamento de Água - ETA do município de Corumbataí - SP" - 1) OK; Prefeitura Municipal de Jaguariúna: "Estações Elevatórias de Esgotos - Capela Santo Antônio" - 1) OK; Prefeitura Municipal de Jaguariúna: "Implantação do Projeto de Setorização e Instalação de Macromedidores na Rede

de Distribuição de Água de Jaguariúna" - 1) Atualizar data-base das fontes orçamentárias governamentais utilizadas; 2) Corrigir a última parcela do cronograma físico-financeiro, o valor apresentado é inferior a 10% do valor pleiteado (FEHIDRO); 3) Na planilha orçamentária: em coluna separada, destacar os códigos e fontes empregados. No caso de itens que não constem nessas, deverão ser apresentadas três cotações, sendo que o valor unitário utilizado é o correspondente à mediana; 4) No Relatório de Atividades - Volume I - Textos, do Plano Diretor, acertar a sequência das folhas no intervalo de páginas 54 a 61; 5) Não foi possível localizar os pontos de instalação dos macromedidores, detalhar a localização; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Possense - SAAEP: "Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Santo Antônio de Posse" - 1) OK; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAAE: "Implantação do Projeto Básico do coletor tronco Capivari e estações elevatórias para atendimento aos Bairros São João Padovani e São Marcos pertencentes ao Sistema Porto Alegre" - 1) OK; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari - SAAE: "Implantação do Projeto Básico de Ampliação e Melhoria da ETE Porto Alegre" - 1) OK; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP: "Implantação do Sistema de Tratamento de Fase Sólida para a Estação de Tratamento de Água do município de São Pedro" - 1) Manual de operação: não está destacado ou com sustentabilidade, os riscos operacionais (planos de contingência) para evitar descartes de lodo nos recursos hídricos da região; 2) Previsão e especificação de equipamentos de reserva (bombas/decanter); 3) Diante de todas as alternativas de destinação do lodo, uma delas refere-se, em emergências, à destinação em galeria de água pluvial. Deverá contar com anuência/licenças pelos órgãos competentes; 4) Para recebimento em aterro/autorização; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE: "Execução dos coletores, estação elevatória e linha de recalque para receber os esgotos dos bairros situados a montante da "Área D" (Residencial Bom Jardim, Parque Bom Retiro, Jardim Alberto Zeppeline, Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Coury, Conjunto Residencial Engº José Carlos Barrichello, Núcleo Habitacional José A. Montagnani,

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

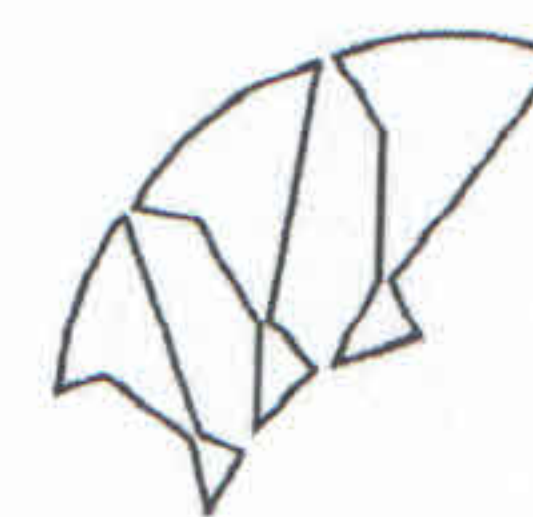


CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 11ª Reunião Extraordinária – 13/03/2014 - 09h00min Fundação Agência das Bacias PCJ – Piracicaba/SP

São Cristóvão II e outros) no município de Rio das Pedras - SP" - 1) Sugere-se adequar a terminologia de "coletor tronco" para "emissário"; 2) Apresentar mapa de junção da EEE para a ETE, localizar a ETE na planta; 3) Informar se estes bairros não estão contemplados no "Programa Água Limpa"; 4) Informar qual ETE será responsável pelo tratamento, e sua situação quanto ao funcionamento; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras - SAAE: "Implantação da 1ª Etapa do Programa de Controle e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água no município de Rio das Pedras, referente ao fornecimento, instalação, aferição e calibração de macromedidores de vazão e sensores de nível para transmissão de dados à distância (telemetria) e substituição de hidrômetros no Sistema de Abastecimento de Água do município de Rio das Pedras" - 1) O cronograma físico-financeiro apresenta o valor da última parcela inferior a 10% do valor FEHIDRO; 2) Corrigir os itens 2.4.1, 3.1 e 3.3 na planilha orçamentária, pois o valor unitário adotado deve ser o valor mediano das 3 cotações apresentadas; 3) Nos itens 2.1, 2.2.1 e 3.5, embora constem na planilha orçamentária como cotação, nenhuma das três propostas apresentam os valores adotados; 4) O título do empreendimento caracteriza dois objetos, optar por um deles. Caso opte por "Fornecimento, instalação, aferição e calibração de macromedidores de vazão (...)", necessita apresentar os pontos onde serão instalados os macromedidores, de acordo com os setores apresentados; Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra - SP: "Elaboração de Projeto Executivo do sistema de tratamento da fase sólida da estação de tratamento de esgoto de Holambra" - 1) Apresentar documentação que indique as condições atuais de operação da ETE, de tal forma que seja possível garantir o funcionamento da fase a ser contratada (projeto/indicadores/fotos); Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE: "Execução do Projeto de Macromedição com fornecimento e instalação, aferição e calibração de macromedidores de vazão, estações pitométricas, caixas de proteção de equipamentos e automação com transmissão de dados (telemetria)" - 1) O Plano Diretor de Perdas (Relatório 4) trata do assunto em tela; Serviço Autônomo de Água,

Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental: "Execução de Coletor Tronco e Obras complementares na Sub-Bacia denominada Delegacia situada no município de Salto - SP" - 1) Sugere-se "ajustar" o termo "coletor tronco" para "emissário"; Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental: "Substituição de rede de distribuição e ramais para Abastecimento de Água" - 1) A ação está contemplada na página 50 do Plano Municipal de Saneamento Básico; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE: "Implantação Física dos Setores 01 e 02 de distribuição de água do município de Cordeirópolis - SP" - 1) OK; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro - SAAESP: "Elaboração de Projetos Executivos Complementares do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgoto no município de São Pedro" - 1) OK; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis - SAAE: "Elaboração da revisão do Plano Diretor de Combate as Perdas de Água no Sistema de Abastecimento Público do município de Cordeirópolis" - 1) O empreendimento trata da Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas do município, como sugestão aos pareceristas analisar o Plano Diretor de Perdas atual; Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN: "Substituição de Adutoras nos Bairros Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa" - 1) Identificar nos mapas o Jd. Santa Rosa e incluir, se for o caso, o Jd. Bela Vista, inclusive nos carimbos dos mesmos; Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN: "Elaboração de Projeto Básico e Executivo de Estação de Tratamento de Esgoto - Bacia do Córrego Capuava, no município de Nova Odessa" - 1) Além dos itens levantados pelo PCJ, mencionamos o total da população atendida pela nova ETE, pois a informada corresponde a quase toda a população do município de Nova Odessa.; Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul: "Projeto do Sistema de Recuperação e Reuso de Água de lavagem de filtros e decantadores de ETA's e disposição final do lodo" - 1) OK; Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul: "Ações de Combate as Perdas de Água - Fase 01 - Implantação do projeto de setorização, implantação de projeto de macromedição de vazão, nível e automação,

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

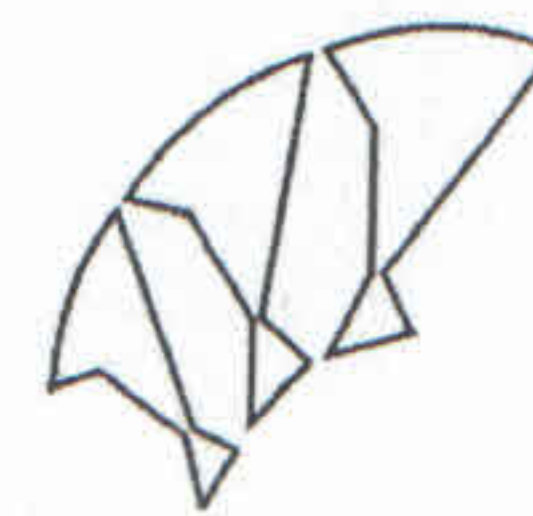


CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 11ª Reunião Extraordinária – 13/03/2014 - 09h00min Fundação Agência das Bacias PCJ – Piracicaba/SP

e implantação do projeto de micromedição no sistema de Abastecimento de Água de Monte Alegre do Sul - SP" - 1) OK; Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste: "Ampliação e reforma da captação de água bruta - Represa Santa Alice" - 1) Projeto Hidráulico: - Pág 1.1 Quais as características da bomba reserva? O documento não menciona população atendida pelas ETA's II e IV. - Pág 3.1 Consta da alteração do rotor de 17 p/ 16, explicar, pois segundo consta a ETA IV (adução) ficará sem bomba reserva. - Pág. 3.2 Não há descrição/estudo (ou anexo) explicando a necessidade do aumento da vazão, de 430,59 p/ 900 L/s. - Pág. 3.3 1ª e 2ª fase, referem-se a qual ETA? Explicar; 2) Pacote Técnico: O cronograma apresentado no projeto não confere com o apresentado na tomada de recurso (períodos de execução), revisar para "bater" o tempo e atividades; Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste: "Ampliação e reforma da Estação Elevatória de Esgoto - EEE Jardim Conceição" - 1) Trata-se de reforma e ampliação, e que já está atrelada à ETE Toledos I; Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra: "Plano Diretor de Controle de Erosão Rural" - 1) O programa de educação ambiental deveria focar não somente as crianças, mas principalmente associações e produtores rurais; 2) A planilha orçamentária não contém a descrição das unidades, impedindo a análise dos custos e cronograma; 3) Os valores foram pautados em alguma tabela fixa? Mesmo com todas as observações acima, o pleito se faz indeferido, pois não se enquadra na Deliberação dos Comitês PCJ nº 189/13, a qual não menciona o PDC 3.02 para o exercício de 2014; Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra: "Plano Diretor de Controle de Erosão Rural" - 1) O programa de educação ambiental deveria focar não somente as crianças, mas principalmente associações e produtores rurais; 2) A planilha orçamentária não contém a descrição das unidades, impedindo a análise dos custos e cronograma; 3) Os valores foram pautados em alguma tabela fixa? Mesmo com todas as observações acima, o pleito se faz indeferido, pois não se enquadra na Deliberação dos Comitês PCJ nº 189/13, a qual não menciona o PDC 3.02 para o exercício de 2014; Prefeitura Municipal de Torrinha: "Plano Municipal de Saneamento Rural" - 1) Conforme já observado na análise da Agência PCJ, a

ação solicitada pelo Tomador não é uma ação financiável. Salienta-se que a Lei nº 11.445/07 contempla os Planos Municipais de Saneamento Básico, e o Saneamento Rural está contemplado neste Plano; Prefeitura do Município de Rafard: "Construção de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)" - 1) Empreendimento retirado; Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê: "Plano Diretor de Controle de Erosão Rural" - 1) Conforme já foi observado, na análise da Agência PCJ, o objeto pleiteado não é uma ação financiável pelos Comitês PCJ. **4. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião na qual eu, Helen Luzia Bressan Damiano, secretária "ad hoc", lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pela coordenação desta Câmara Técnica.


Célia Maria Campos
Coordenador da CT-SA

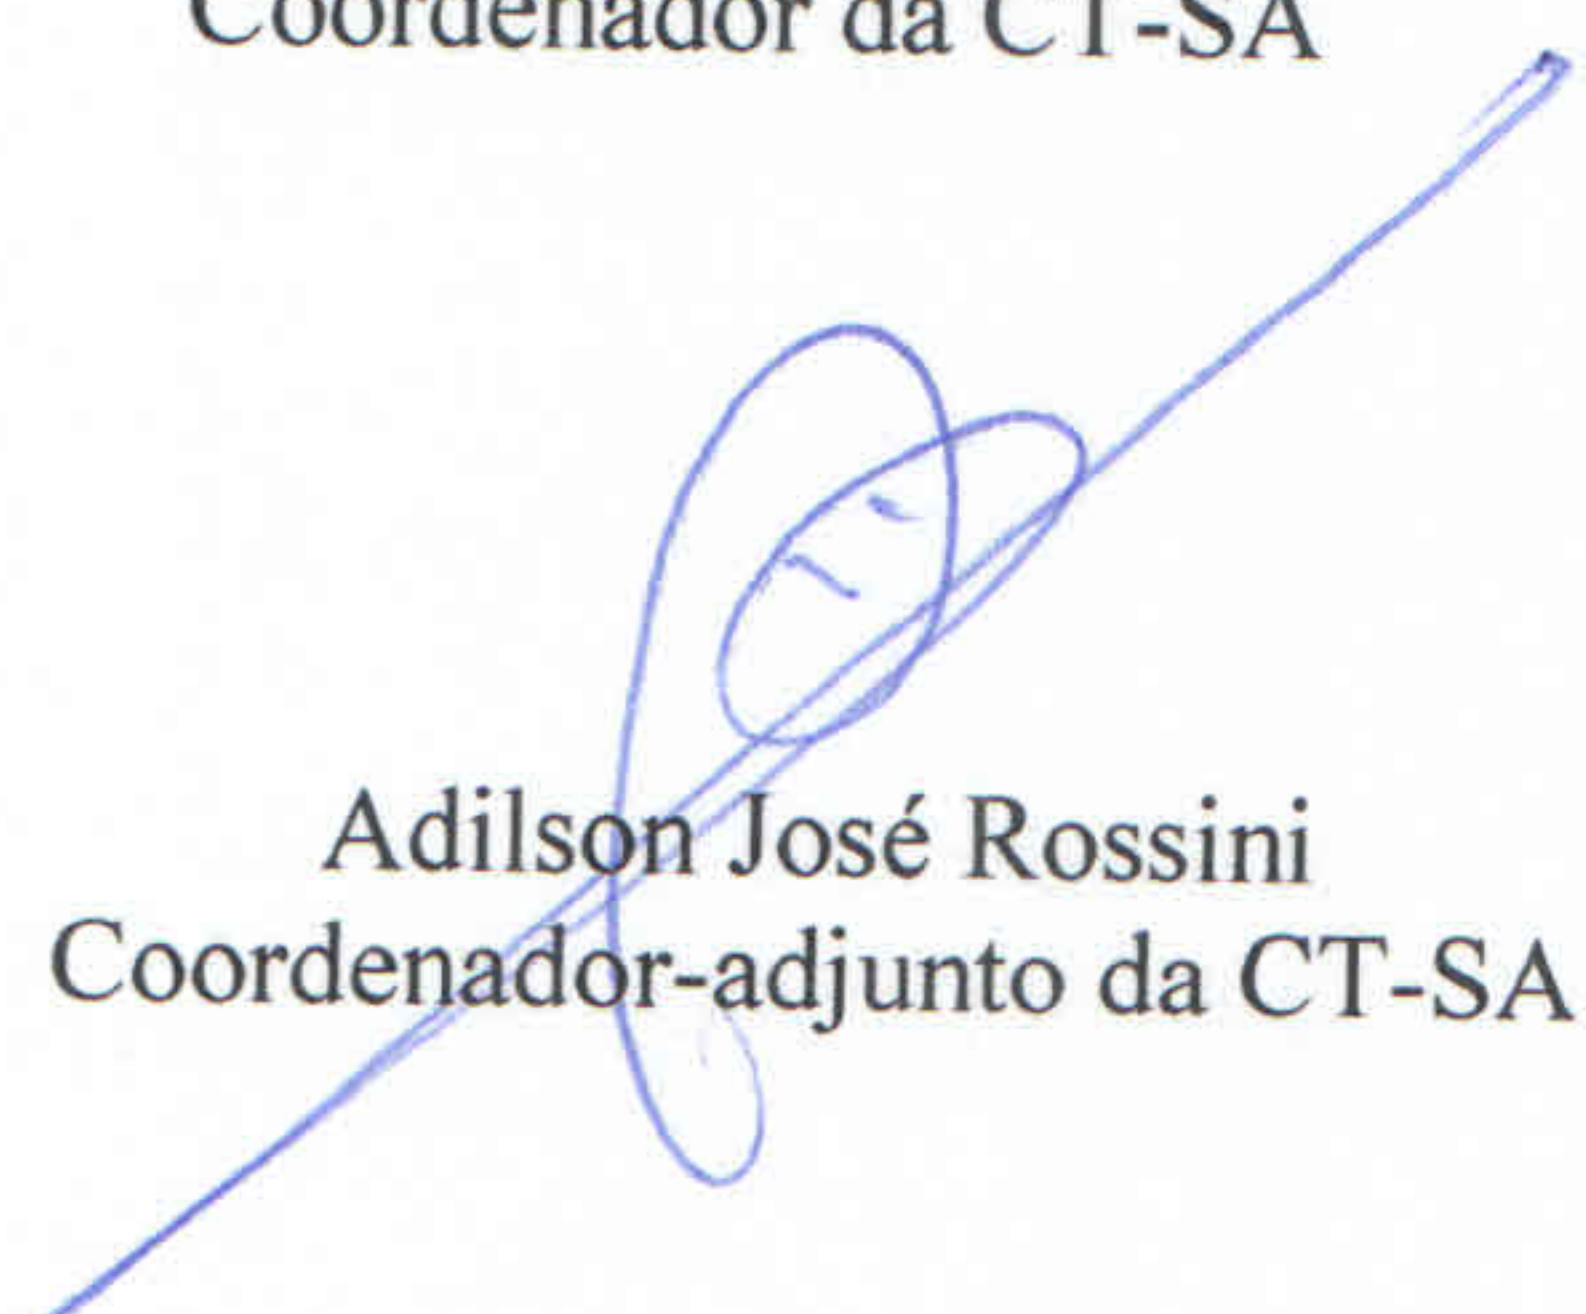
Adilson José Rossini
Coordenador-adjunto da CT-SA


Helen Luzia Bressan Damiano
Secretária da CT-SA