


Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

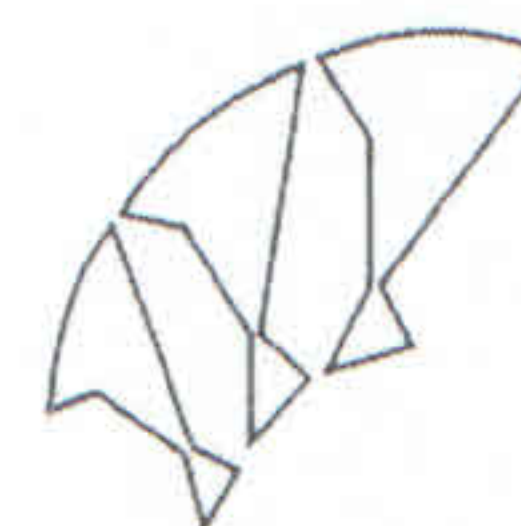

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO
Ata da 66ª Reunião Ordinária – 12/02/2015 - 09h00min
Museu da Água - Santa Bárbara D'Oeste/SP

Membros Presentes	
Entidade	Representante
APTA	Edna Ivani Bertoncini (T)
APTA	Vera Lucia Pimentel Salazar (S)
AR-ITU	Regina de Fátima Boni Valente (T)
CETESB	Adilson José Rossini (T)
CODEN	Caroline Pavan Leite de Lima (T)
CODEN	Rafael Gaia do Carmo (S)
DAAE – Rio Claro	Raquel Missorici Monteiro (S)
DAE - Jundiaí	Maria Elisabete Mendes Lopes Botan (T)
DAE - SBO	Célia Maria Campos (T)
DAEE	Andréia Daniela Modenez Carvalho (T)
DAEE	Calebe Martins Faria (S)
DAEE	Helen Luzia Bressan Damiano (S)
DAEE	Marco A. Garcia de Almeida (S)
DAEE	Viviane Arana Sabadin Rosada (S)
FT/Unicamp	Maria Aparecida Carvalho de Medeiros (T)
Geobluebr	Mayara Afonso (T)
P.M de Capivari	José Luiz Cabral (T)
P.M de Itatiba	Dennis Lai (T)
P.M de Limeira	Roberta Ribeiro Dalfré (T)
P.M de Santa Bárbara D'Oeste	Célia Maria Campos (T)
Rotary International Distrito 4590	Luiz Antonio C. S. Brasi (T)
SAAE Atibaia	Ricardo Ydehara (T)
SABESP	Luiz Paulo Madureira (T)

Membros Ausentes sem justificativa	
Entidade	
AESABESP	
ASSEMAE	
DAE - Americana	
FOZ DO BRASIL	
GRUDE	
Itron Soluções para Energia e Água Ltda	
P.M de Campinas	
P.M de Jaguariúna	
P. M de Santa Gertrudes	
P.M de Sumaré	

P.M de Vargem
SAAE Ambiental Salto
SAAE Cordeirópolis
SANASA


Convidados	
Entidade	Representante
DAAE - Rio Claro	Mikaela Marcucci
DAAE - Rio Claro	Murilo Bimco
Suatrans - Mooca/SP	Cássia Santini Angelo
Suatrans - Mooca/SP	Marcelo Nobrega Catanzano
Embralixo	Luiz Antonio Duarte
Agência PCJ	Elaine Franco de Campos
SAAE Atibaia	Nelson Ozaki

(T) - Titular (S) – Suplente (C) - Convidado

1. Pauta: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos presentes por meio de mensagem eletrônica, em 04/02/2015. **2. Abertura da 66ª Reunião Ordinária:** A abertura da reunião foi realizada pela Sra. Célia Maria Campos, Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento – CT-SA, que agradeceu a presença de todos, justificou a ausência do coordenador-adjunto Sr. Adilson Rossini e deu início à reunião. **3. Informes Gerais:** A Sra. Célia informou sobre a realização da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Plano de Bacias onde será discutido a remodulação do Plano de Bacias através da contratação de empresa especializada para atualização dos dados existentes hoje no Plano de Bacias e em especial a atualização dos dados referentes a assuntos relacionados a estiagem. Informou sobre a realização de Reunião Plenária dos Comitês PCJ que será realizada no dia 27/03/2015, no município de Piracicaba/SP, e terá como um dos pontos centrais, a posse dos novos membros eleitos da sociedade civil (usuários e organizações civis) e indicados pelos órgãos governamentais (municípios, estados e União) nos Plenários dos Comitês PCJ, destacadamente do CBH-PCJ, do PCJ FEDERAL, para o mandato 2015 a 2017 e eleições e posses de: Diretorias dos Comitês PCJ; municípios com direito a voto nos plenários; membros da CT-PL; representantes no CRH/SP, CONESAN/SP e Conselho Estadual (SP) de Mudanças Climáticas; Rede

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

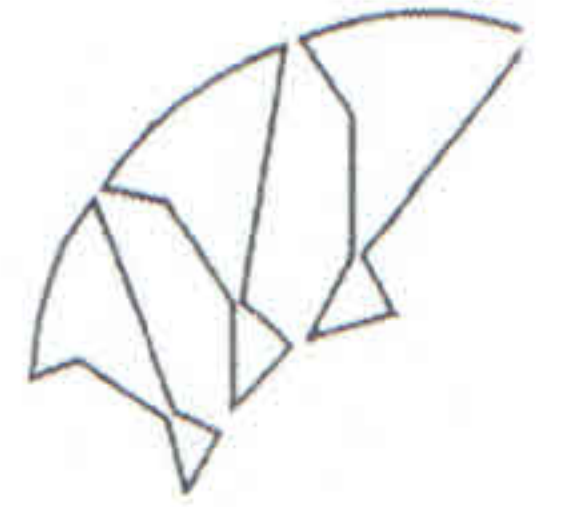

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO
Ata da 66ª Reunião Ordinária – 12/02/2015 - 09h00min
Museu da Água - Santa Bárbara D'Oeste/SP


Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB e Fóruns Nacional, Paulista e Mineiro de CBHs. A título de conhecimento informou sobre o encaminhamento do Ofício do GAEMA nº Ofício nº 703/2014-act, à CT-SA, tendo em vista a notícia de má qualidade da água no município de Americana, decorrentes de problemas com o tratamento e com o estado de conservação da Estação de Tratamento de Água (ETA) e da rede de distribuição, bem como da insuficiência da capacidade de reservação.

4. Apresentação pela Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Ltda - EMBRALIXO – Plano de Contingência da Ampliação do Aterro Sanitário de Bragança Paulista, em regime de Codisposição de Resíduos Domiciliares e Industriais Não Perigosos (classe II): Após apresentação dos informes a palavra foi passada para o Sr. Marcelo Nobrega Catanzano, que agradeceu o convite e iniciou sua apresentação explanando sobre o objetivo principal do Plano de Contingência da Ampliação do Aterro Sanitário de Bragança Paulista. Explicou que Plano possui como objetivo fornecer um conjunto de diretrizes, dados e informações com base em legislações, normas e boas práticas que forneçam as condições necessárias para a adoção de procedimentos técnicos e administrativos, de modo a proporcionar uma resposta rápida e eficiente em situações de emergências e de crise. Apresentou uma relação de legislações aplicadas ao assunto e fez uma breve caracterização da empresa Embralixo contendo os dados cadastrais da empresa. Apresentou a Relação de produtos perigosos transportados; a Relação de veículos e equipamentos de transporte de produtos perigosos. Apresentou também a Estrutura Organizacional do Plano - Atribuição e Responsabilidades, além das Hipóteses Acidentais: Hipótese Acidental 1: Colisão/tombamento com potencial de vazamento, Hipótese Acidental 2: Colisão/tombamento com vazamento e Hipótese Acidental 3: Colisão/tombamento com incêndio e/ou explosão. Explicou que toda ocorrência com produto perigoso ou poluente ao meio ambiente deverá ser comunicada através do CECO – 24 horas e apresentou o fluxograma de acionamento. Dada por encerrada sua apresentação, o Sr. Marcelo Catanzano agradeceu a todos e informou que fica a disposição para maiores esclarecimentos. **5. Análise do Plano de Contingência da Ampliação do Aterro Sanitário de Bragança**

Paulista, em regime de Codisposição de Resíduos Domiciliares e Industriais Não Perigosos (classe II), visando manifestação da CT-SA aos Comitês PCJ conforme solicitado através do Ofício Comitês PCJ nº 205/2014, datado de 17 de outubro de 2014: Na ocasião ficou aprovado que o assunto seria encaminhado ao Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos – GT-Resíduos Sólidos da CT-SA, para análise do assunto visando subsidiar à Coordenação elaboração de resposta aos Comitês PCJ. **6. Apreciação da análise, realizada nos dias 04 e 05/02/2015, referente à Pré-qualificação dos empreendimentos de Demanda Espontânea visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ (federal, paulista e mineira) pelo uso dos recursos hídricos – orçamento 2015, e aprovação:** A palavra foi passada para Sra. Elaine Campos, Coordenadora de Projetos da Agência PCJ, que apresentou o resultado das análises referente aos empreendimentos protocolados para obtenção de recurso no orçamento 2015 dos Comitês PCJ conforme segue: Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro – DAAE – “Ação de Combate a Perdas - Etapa VIII - Projeto de Adequação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água com Substituição de Equipamentos Eletromecânicos no município de Rio Claro – SP”: INDEFERIDO - 1) Este empreendimento não se enquadra em controle de perdas de água e sim diminuição do consumo de energia elétrica; 2) Este empreendimento caracteriza-se como manutenção do sistema de abastecimento de água; 3) Ambos os itens acima não são financiáveis pelo MPO do FEHIDRO. Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro – DAAE – “Ação de Combate a Perdas - Etapa VII - Projeto de Setorização com Substituição de Redes e Ligações Domiciliares por Método Não-Destrutivo, Linha de Reforço, Instalação de Macromedidores de Vazão com Telemetria nos Setores 29 (Bairro Santana) e 25 (Vila Alemã) no município de Rio Claro – SP”: 1) Só poderá ser solicitado um empreendimento, Setor 25 ou Setor 29. Por favor, escolher um dos setores apresentados; 2) Apresentar planta detalhada do empreendimento escolhido em escala compatível, indicando as redes existentes e as que deverão ser substituídas, com diâmetros, materiais, extensão por trecho e legenda indicativa das redes existentes e das

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

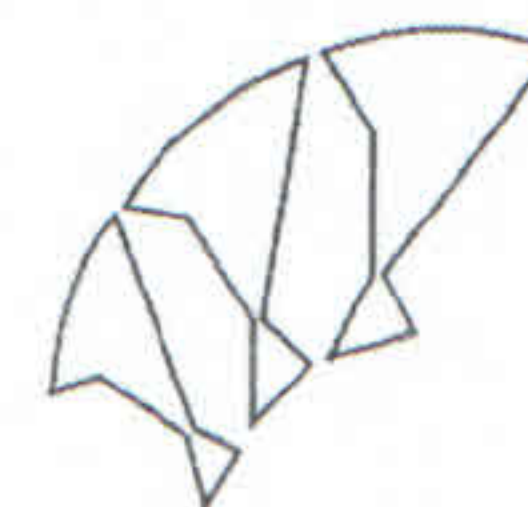


CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO
Ata da 66ª Reunião Ordinária – 12/02/2015 - 09h00min
Museu da Água - Santa Bárbara D'Oeste/SP

redes substituídas, de maneira diferenciada. Apresentar também memorial de cálculo dos volumes escavados, pavimentos recompostos, e outros materiais envolvidos na obra, além do memorial descritivo da obra. SEMAE Piracicaba – “Setorização e controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino”: 1) No Plano Diretor, foi localizada a planilha indicando as ações, porém não foram localizadas as recomendações. Solicita-se, portanto, informar sua localização no Plano Diretor; 2) O título do empreendimento não contempla o que está sendo solicitado. Portanto, solicitamos readequação do título, considerando: setorização, macromedicação, telemetria, pesquisa e reparo de vazamentos. SEMAE Piracicaba – “Setorização e controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre”: 1) O título do empreendimento não contempla o que está sendo solicitado, portanto readequá-lo, considerando: setorização, macromedicação, telemetria, pesquisa e reparo de vazamentos; 2) No Plano Diretor, localizamos a planilha indicando a ação, porém não localizamos a recomendação. Assim sendo solicitamos informar sua localização no Plano Diretor. Saneamento Básico Vinhedo – SANEBAVI – “Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada”: 1) Plano de Perdas na página 41 contempla adutoras 1 e 2 com extensão de 2.860m e diâmetro de 250mm já no projeto apresentado, são mencionados 3.900m de adutora com diâmetros variados; 2) Solicitamos adequar o projeto ao Plano de Perdas apresentado. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA – “Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Modesto”: 1) Readequar última parcela do cronograma. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA – “Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Afife”: 1) Readequar a última parcela a ser desembolsada conforme programação financeira preliminar. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba – SAAE – “Equipamentos para Adequação e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Mário Araldo Candello”: 1) Rever características do empreendimento, pois está como "novo empreendimento" e enquadrado

como "Extensão de empreendimento não financiado pelo FEHIDRO"; 2) Revisar planilha orçamentária e cronograma com composição detalhada. Apresentar códigos SINAPI/SABESP ou mediana de três cotações; 3) Apresentar projeto otimizado, considerando apenas o pleito. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari – SAAE – “Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Industrial 1 de Capivari”: 1) Adequação do título do empreendimento para a ampliação do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto DIC I e não apenas da ETE; 2) Sugestão: abrir o item 1 Obras Gerais, do Cronograma Físico-Financeiro, conforme Planilha Orçamentária. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras – SAAE – “Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Afastamento (Coletores Tronco) do Córrego Tijuco Preto no município de Rio das Pedras.”: 1) A solicitação está em acordo com o exposto no T.R., que já prevê a contratação do projeto executivo. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental – “Substituição de 2.375,30 metros de redes de água potável e 341 ligações domiciliares, utilizando o método não destrutivo no Bairro do Ribeirão e adjacências, Amparo-SP”: 1) Recomendamos que a obra seja toda por MND, dado o transtorno de movimentação de terra. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo - SAAE Saneamento Ambiental – “Substituição de 4.754,00 metros de redes de água potável e 380 ligações domiciliares, utilizando o método não destrutivo na Rua Ana Cintra, Biquinha e adjacências, Amparo-SP”: Sem observação. SAAEP Santo Antônio de Posse – “Substituição de Adutoras de Água Bruta, na Captação do “Córrego Benfica””: 1) Pág. 05 do TR: A Prefeitura informa que o TR tem como objetivo a contratação de serviços técnicos e operacionais para a execução de obras e substituição de adutora, porém na pag. 4 do TR está descrita a elaboração dos projetos para substituição da adutora. Se verificar o orçamento, trata-se de obra. Corrigir informação. Prefeitura Municipal de Limeira – “Atualização do Plano de Saneamento Básico do Município de Limeira”: 1) Revisar planilha orçamentária, especificando os itens com valores significativos em 1/6/11/17/22/27/32. Demonstrando os códigos das tabelas SINAPI/SABESP ou mediana de 3 cotações. 2) Obs. Aos Pareceristas Técnicos: Considerando que já existe um

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

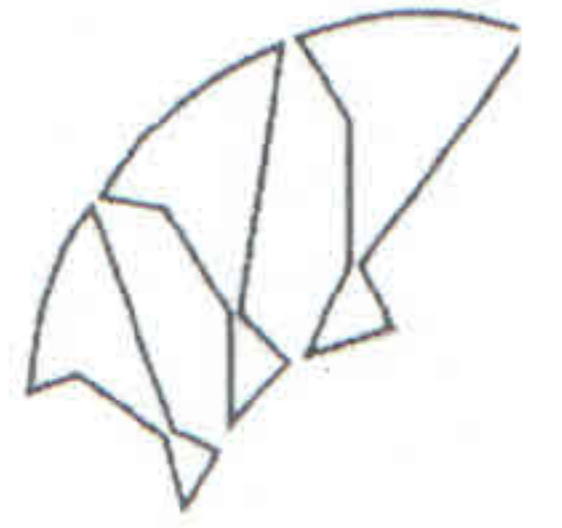


CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO
Ata da 66ª Reunião Ordinária – 12/02/2015 - 09h00min
Museu da Água - Santa Bárbara D'Oeste/SP

Plano de Saneamento Básico no município, tratando-se de revisão, verificar e analisar o valor solicitado. Serviço de Água e Esgoto Artur Nogueira – SAEAN – “Substituição de Hidrômetros na Área Urbana de Artur Nogueira”: 1) Reiterado as observações feitas pela Agência PCJ. Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE – “Controle de Redução de Perdas - Substituição de Hidrômetros, Cavaletes e Ramais de ligação no Município de Atibaia”: 1) Somente a troca de hidrômetros, cavaletes e ramais domiciliares não resultam em controle de perdas; 2) Ver anotação da Agência PCJ sobre pré-requisitos referentes à micromedição – MO Seleção e Indicação de Empreendimentos - Quadro 2; quando da entrega das pendências, se não atendidas as ações de micromedição, pelo indeferimento. Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE – “Controle de Redução de Perdas - Substituição do Anel de Distribuição de Água do Lago do Major por Método Não Destrutivo e Sistema de Perfuração Direcional”: INDEFERIDO - 1) A ação pleiteada não consta no Plano de Combate às Perdas Hídricas do município. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos – SAAEDOCO – “Elaboração de Base Geoprocessada ao Sistema S.G.B e Compatibilização de Informações Cadastrais da Rede de Água e Esgoto no Loteamento Três Rios - Dois Córregos”: INDEFERIDO - 1) Conforme Deliberação dos Comitês PCJ nº 210/14, Anexo I, Artigo 2º, o empreendimento objeto de solicitação não se enquadra nos PDC's financiáveis. Prefeitura Municipal de Iracemápolis – “Adequação das Estações Elevatórias de Esgoto do Município de Iracemápolis”: 1) OK, com as considerações já apontadas. Prefeitura Municipal de Itirapina – “Elaboração de Projeto Básico de Tratamento de Efluentes.”: 1) Indicar o número de meses de execução na Ficha Resumo do empreendimento; 2) Definir se o Projeto é Básico ou Executivo (na última parte do Termo de Referência indica Projeto Executivo); 3) Indicar como será a entrega do produto para efeito de medição. Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul – “Elaboração do Projeto de Automação do Sistema de Tratamento das ETA's de Monte Alegre do Sul”: INDEFERIDO - 1) A ação pleiteada não consta no Plano de Combate às Perdas Hídricas do município; 2) De acordo com MPO do FEHIDRO, a ação solicitada não

é financiável. Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul – “Elaboração da Modelagem Hidráulica na Rede de Distribuição de Água e Monitoramento das Pressões no Sistema de Abastecimento do Município de Monte Alegre do Sul”: INDEFERIDO - Existe outro projeto financiado pelo FEHIDRO (SinFEHIDRO 2014-PCJ-618) que deverá estar finalizado para que este monitoramento seja realizado; Apresentar comprovação de finalização do projeto anterior. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis – SAAE – “Adequação das Pressões no Sistema de Abastecimento de Água dos Setores 01 e 02 do município de Cordeirópolis – SP”: INDEFERIDO - 1) Não há no Plano de Combate às Perdas previsão de reservatório para controle de pressão. 2) Por outro lado, reservatório para reservar água não é possível de captação de recurso, de acordo com o MPO do FEHIDRO. Prefeitura Municipal de Rafard – “Implantação da Setorização em zonas de pressão da rede de distribuição de água, bem como o fornecimento e instalação de macromedidores de vazão, incluindo monitoramento via remota, realização de pesquisa de vazamentos não visíveis e substituição de hidrômetros no sistema de abastecimento de água no município de Rafard”: INDEFERIDO - 1) Conforme informa a Agência das Bacias PCJ, o Plano de Combate às Perdas Hídricas está em elaboração, não podendo ser objeto de solicitação de recursos, no momento. Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental – “Elaboração da Revisão do Plano Diretor de Controle e Redução as Perdas de Água no Sistema de Abastecimento Público no município de Salto”: OK, desde que as ações que se encontram em andamento sejam consideradas na elaboração do novo estudo, devendo ser previstas no Termo de Referência. Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Salto - SAAE Ambiental – “Monitoramento das Pressões no Sistema de Distribuição de Água do município de Salto”: INDEFERIDO - 1) A ação pleiteada não consta no Plano de Combate às Perdas Hídricas do município. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira –SAAE – “Elaboração de projeto de substituição de redes de distribuição e ramais domiciliares no sistema de abastecimento de água de Pedreira”: Sem observação. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira –SAAE

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

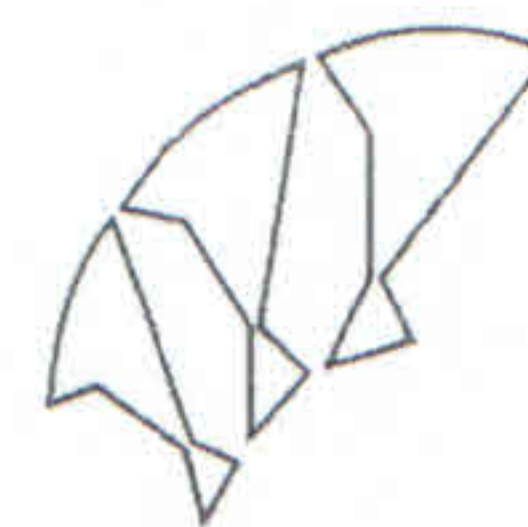

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO
Ata da 66ª Reunião Ordinária – 12/02/2015 - 09h00min
Museu da Água - Santa Bárbara D'Oeste/SP


– “Implantação de ações de combate a perdas, projeto de setorização, projeto de macromedição de vazão e nível com automação e telemetria (2ª fase), projeto de micromedição e pesquisa de vazamentos não visíveis - Fase II”: INDEFERIDO - 1) A ação pleiteada não consta no Plano de Combate às Perdas Hídricas do município; 2) Embora as ações sejam mencionadas no Plano Municipal de Saneamento Básico, a 1ª Fase do empreendimento solicitado, ainda não foi concluída, impedindo, portanto a aprovação da 2ª Fase. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões – “Implantação da Setorização em zonas de pressão da rede de distribuição de água, bem como o fornecimento e instalação de macromedidores de vazão, incluindo monitoramento via remota, realização de pesquisa de vazamentos não visíveis e substituição de hidrômetros no sistema de abastecimento de água do município de Bom Jesus dos Perdões.”: INDEFERIDO - 1) Conforme informa a Agência das Bacias PCJ, o Plano de Combate às Perdas Hídricas está em elaboração, não podendo ser objeto de solicitação de recursos, no momento. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro –SAAESP – “Implantação da Setorização em zonas de pressão da rede de distribuição de água, bem como o fornecimento e instalação de macromedidores de vazão, incluindo monitoramento via remota, realização de pesquisa de vazamentos não visíveis e substituição de hidrômetros no sistema de abastecimento de água do município de São Pedro.”: INDEFERIDO - 1) Conforme informa a Agência das Bacias PCJ, o Plano de Combate às Perdas Hídricas está em elaboração, não podendo ser objeto de solicitação de recursos, no momento. Prefeitura Municipal de Louveira – “Implantação do Trecho PV-153 a 235 do Interceptor do Córrego Fetá no Município de Louveira”: 1) Apresentar memorial descritivo e projetos específicos do trecho contemplado pelo empreendimento, devidamente justificado; 2) Indicar no projeto a localização da ETE; 3) Esclarecer se o trecho a ser executado será interligado em rede já existente. Verificou-se que o PV 235 será interligado em um PV projetado (desenho HID16). este PV projetado está sendo executado ou vai ser executado ?; 4) Obs. Aos pareceristas: Verificar a quantidade de PV's que serão executados. No orçamento está sendo quantificado 51 PV's , no TR (pg 6) e projetos anexos estão sendo demonstrados 235 PV's, e no objeto do empreendimento

está sendo previsto 82 PV's (PV 153 a 235) a serem executados. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Pedras – SAAE – “Execução dos coletores, estação elevatória, linha de recalque e gravidade para receber os esgotos dos bairros situados à montante da “Área D” no município de Rio das Pedras/SP”: INDEFERIDO - 1) Em tempo, sugerimos o indeferimento do empreendimento, com base no artigo 8º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 210/2014, tendo em vista a inexistência de ETE que permita o imediato funcionamento do coletor proposto após sua conclusão. Prefeitura Municipal de Ipeúna – “Projeto do sistema de recuperação e reúso de água de lavagem dos filtros e decantadores da ETA e disposição final do lodo - Bairro Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres - Ipeúna/SP”: Sem observação. Prefeitura Municipal de Ipeúna – “Implantação da Setorização em zonas de pressão da rede de distribuição de água, bem como o fornecimento e instalação de macromedidores de vazão, incluindo monitoramento via remota, realização de pesquisa de vazamentos não visíveis e substituição de hidrômetros no sistema de abastecimento de água do município de Ipeúna.”: INDEFERIDO - 1) Conforme informa a Agência das Bacias PCJ, o Plano de Combate às Perdas Hídricas está em elaboração, não podendo ser objeto de solicitação de recursos, no momento. Departamento de Água e Esgoto de Americana – DAE – “Execução dos coletores, estação elevatória de esgoto Nova Carioba e linha de Recalque.” 1) OK, entretanto a CT-SA julgou o valor elevado para o trecho solicitado, e sugere aos pareceristas a análise dos valores. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro –SAAESP – “Implantação do sistema de afastamento, linha de recalque e estação elevatória de esgoto Santa Mônica e da 1ª etapa da estação de tratamento de esgoto - ETE Samambaia no município de São Pedro/SP”: Sem observação. Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia – “Implantação de sistema de esgotamento sanitário nas ruas A e B do Portal das Samambaias e Avenida 5 do Centro do Município de Analândia.”: INDEFERIDO - Conforme o MPO do FEHIDRO, redes coletoras de esgoto não são financiáveis. Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa – CODEN – “Implantação da 3ª fase de estação de tratamento de esgoto Quilombo, no município de Nova Odessa”: Sem observação. Companhia de Desenvolvimento de Nova

OK

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91(CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)

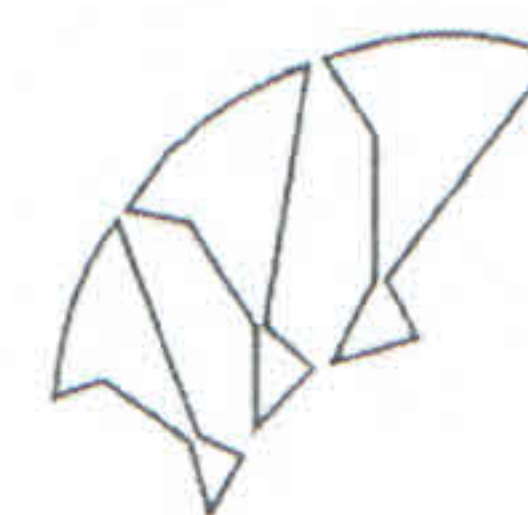

CT-SA: CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO Ata da 66ª Reunião Ordinária – 12/02/2015 - 09h00min Museu da Água - Santa Bárbara D'Oeste/SP

Odessa – CODEN – “Monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.”: Revisar os custos, devido ao alto valor. Sem mais a Sra. Elaine agradeceu a todos e deu por encerrada sua apresentação.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião na qual eu, Helen Luzia Bressan Damiano, secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pela coordenação desta Câmara Técnica.

Célia Maria Campos
Coordenador da CT-SA

Adilson José Rossini
Coordenador-adjunto da CT-SA

Helen Luzia Bressan Damiano
Secretária da CT-SA