



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência

Ofício n.º 370/2020/P

São Paulo, 08 de maio de 2020.

Ref.: Inquérito Civil n.º 14.1096.0000005/2014-2

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria a Edição do Boletim Bimestral de Qualidade das Águas Brutas - Sistema Cantareira - fevereiro/2020, elaborado pela Unidade competente da Diretoria de Engenharia e Qualidade Ambiental desta CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

PATRÍCIA IGLECIAS
Diretora - Presidente

Ilustríssimo Senhor
BARJAS NEGRI

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí - CBH-PCJ
Rua Alfredo Guedes, 1949 - Sala 604 - Ed. Racz Center
13416-901 - Piracicaba - SP

SE. 22/05/2020 - 13:30h. 1960. [assinatura]

BOLETIM TRIMESTRAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS - SISTEMA CANTAREIRA - DEZEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020

Este boletim tem por objetivo informar aos órgãos gestores de Recursos Hídricos, os principais resultados obtidos pelo monitoramento específico da qualidade da água do Sistema Cantareira. Na rede interna da CETESB está disponível o **Banco InterÁguas**, onde se encontram as tabelas com os resultados analíticos para cada ponto. Na rede externa, está disponível o **Sistema INFOÁGUAS** que espelha o banco interno.

Descrição dos pontos de amostragem:

UGHRI	Síst. Hídrico	Ponto/ Data Amostragem	Local do Ponto
5 - Piracaba/Capivari/Jundiaí	Rio Atibainha	BAIN02950	Ponte sobre o Rio Atibainha na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaba.
	Rio Cachoeira	CAXO02800	Ponte sobre o Rio Cachoeira na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracaba.
	Res. Cachoeira	CACH00500	No meio do corpo central, cerca de 3,5km da barragem
	Rio Jaguari	JAGR00002	Ponte sobre o Rio Jaguari, no Km 2.
	Rio Jaguari	JAGR00005	Ponte na SP - 381 (Fernão Dias), a jusante do reservatório da SABESP.
	Res. Jaguari	JARI00800	No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha.
	Res. Jacareí	JCRE00500	No corpo central
	Rep. do Rio Atibainha	RAIN00880	Em frente as bombas para captação da reserva estratégica, antes da Ensecadeira.
6 - Alto Tietê	Res. Aguas Claras	ACLA00500	No Pier do Reservatório Aguas Claras- SABESP, na Serra da Cantareira. Estrada Sta Inês s/n, junto a EF-09 CETESB.
	Res. Juqueri /Paiva Castro	JQUJU00900	Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha

Índices de Qualidade da Água


Classes do IQA		Classes do IVA		Classes do IAP	
ÓTIMA	79 < IQA ≤ 100	ÓTIMA	IVA ≤ 2,5	ÓTIMA	79 < IAP ≤ 100
BOA	51 < IQA ≤ 79	BOA	2,6 ≤ IVA ≤ 3,3	BOA	51 < IAP ≤ 79
REGULAR	36 < IQA ≤ 51	REGULAR	3,4 ≤ IVA ≤ 4,5	REGULAR	36 < IAP ≤ 51
RUIM	19 < IQA ≤ 36	RUIM	4,6 ≤ IVA ≤ 6,7	RUIM	19 < IAP ≤ 36
PÉSSIMA	IQA ≤ 19	PÉSSIMA	6,8 ≤ IVA	PÉSSIMA	IAP ≤ 19

Informa-se que a partir de 2020, a frequência de amostragem da rede básica de qualidade das águas da CETESB foi alterada de Bimestral para Trimestral. As amostragens no Sistema Cantareira estão sendo realizadas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Desta forma, este boletim será emitido a cada três meses. O estudo estatístico que subsidiou a otimização da frequência de monitoramento da rede básica está disponível em:

https://cetesb.sp.gov.br/aguasinteriores/wp-content/uploads/sites/12/2020/03/Relat%C3%B3rio-Executivo_Vers%C3%A3o-Final_v2.pdf

Elaborado pelo Setor de Águas Interiores (EQAI)

Localização:

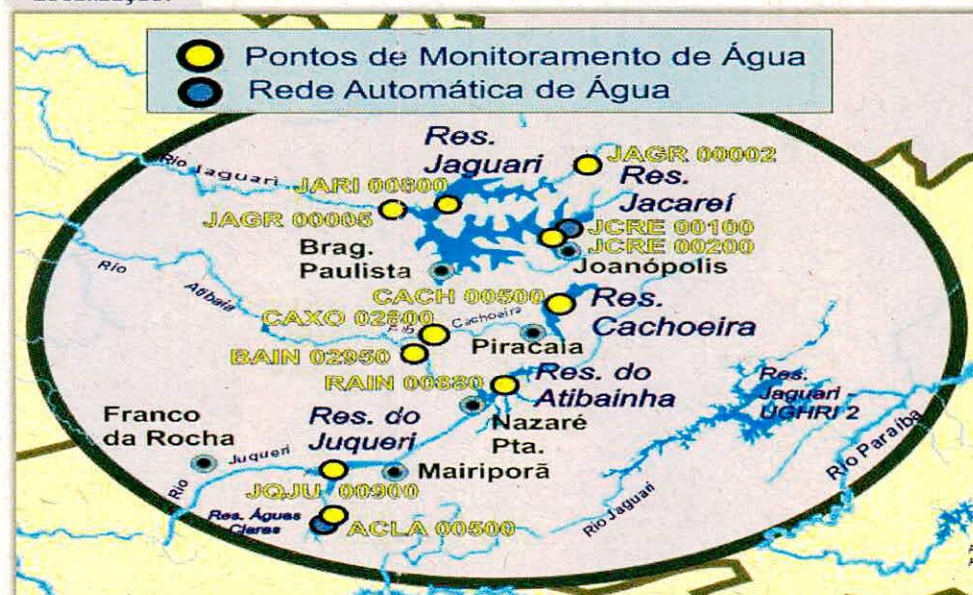

IQA - Índice de Qualidade da Água

RAIN 02950	CAXO 02800	CACH 00500	JAGR 00002	JAGR 00005	JARI 00800	JCRE 00500	RAIN 00880	ACLA 00500	JQUJU 00900
B.J.Perdões	Piracaba	Vargem	Brag. Pta.	Piracaba	Naz.Pta.	Caleiras	Mairiporã		
32	36	83	38	75	76	82	80	89	77

IAP - Índice de Qualidade da Água para fins de Abastecimento Público

RAIN 02950	CAXO 02800	CACH 00500	JAGR 00002	JAGR 00005	JARI 00800	JCRE 00500	RAIN 00880	ACLA 00500	JQUJU 00900
B.J.Perdões	Piracaba	Vargem	Brag. Pta.	Piracaba	Naz.Pta.	Caleiras	Mairiporã		
		50			42	57	63	67	77

IVA - Índice de Qualidade da Água para Proteção da Vida Aquática

RAIN 02950	CAXO 02800	CACH 00500	JAGR 00002	JAGR 00005	JARI 00800	JCRE 00500	RAIN 00880	ACLA 00500	JQUJU 00900
B.J.Perdões	Piracaba	Vargem	Brag. Pta.	Piracaba	Naz.Pta.	Caleiras	Mairiporã		
5,6	3,2	3,2	3,2	2,2	4,4	3,2	3,2	2,2	3,2

**BOLETIM TRIMESTRAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS BRUTAS
SISTEMA CANTAREIRA
DEZEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020**

Monitoramento da Qualidade das Águas do Sistema Cantareira
CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
EQ - Departamento de Qualidade Ambiental
EQA - Divisão de Qualidade das Águas e do Solo
EQAI - Setor de Águas Interiores
EQAII - Setor de Hidrologia



Principais Parâmetros de Qualidade da Água- (Resolução CONAMA no. 357/05)

Descrição dos pontos de amostragem:						Limites das variáveis por Classe	OD (mg/L)	DBO (mg/L)	E coli (UFC/100mL)	Fe Dissol (mg/L)	Al Dissol (mg/L)	Mn Total (mg/L)	NCC (cel/mL)	Clorofila a (µg/L)	Turbidez (UNT)	PT (mg/L)	
UHR	Sist. Hídrico	Ponto/ Data Amostragem	Descrição	Lat.	Long.	Classe 01*	> 6	< 3	< 120	< 0,3	< 0,1	< 0,1	< 20000	< 10	< 40	< 0,1	< 0,02
						Classe 02	> 5	< 5	< 600	< 0,3	< 0,1	< 0,1	< 50000	< 30	< 100	< 0,1	< 0,03
5	Rio Atibaína	BAIN02950 03.02.2020	Ponte sobre o Rio Atibaína na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracéia.	23 06 48	46 28 45	Classe 02	1,1	10	23000	1	3	0,2		< 1	60	0,1	
5	Rio Cachoeira	CAX002800 03.02.2020	Ponte sobre o Rio Cachoeira na estrada que liga a Rod. D. Pedro I a Piracéia.	23 05 43	46 26 31	Classe 02	5,46	7	32000	1	31	0,4		< 1	317	0,5	
5	Res. Cachoeira	CACH00500 05.02.2020	No meio do corpo central, cerca de 3,5km da barragem	23 02 01	46 17 24	Especial	8,63	< 3	7	< 0,11	0,15	< 0,01	108318	22,28	5,25		0,02
5	Rio Jaguari	JAGR00002 10.02.2020	Ponte sobre o Rio Jaguari, no Km 2.	22 52 53	46 23 28	Especial	7,81	3	37000	0,8	19	0,2		< 1	257	0,6	
5	Rio Jaguari	JAGR00005 10.02.2020	Ponte na SP - 381 (Fernão Dias), a jusante do reservatório da SABESP.	22 54 54	46 25 41	Especial	7,49	< 2	210	0,4	0,7	0,2		< 1	11	0,03	
5	Res. Jaguari	JARI00800 06.02.2020	No corpo central do Res. Jaguari, em frente a ilha.	22 55 40	46 25 27	Especial	8,79	< 3	12	0,21	1,2	< 0,01	107458	18,29	7,87		0,04
5	Res. Jacaré	JCRE00500 06.02.2020	No corpo central, junto a sonda de monitoramento automático do EQAH	22 58 16	46 24 03	Especial	8,37	< 3	9	< 0,11	0,31	< 0,01	81455	17,64	3,74		0,01
5	Rep. do Rio Atibaína	RAIN00880 05.02.2020	Em frente as bombas para captação da reserva estratégica, antes da Ensecadeira.	23 12 35	46 23 10	Especial	7,93	< 3	60	< 0,11	0,26	0,03	33407	8,02	2,06		0,07
6	Res. Águas Claras	ACLA00500 04.02.2020	No Pier do Reservatório Águas Claras- SABESP, na Serra da Cantareira. Estrada Sta Inês s/n, junto a EF-09 CETESB.	23 23 52	46 39 30	Especial	5,49	3,21	680	0,12	0,53	0,05	173	1,6	8,26		0,03
6	Res. Juqueri /Paiva Castro	JQUJ00900 04.02.2020	Ponte Santa Inês, na rodovia que liga Mairiporã à Franco da Rocha	23 20 25	46 39 45	Especial	7	< 3	136	< 0,11	0,26	0,04	10538	10,16	4,61		0,03

OBS: OD (Oxigênio Dissolvido) ; DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio); NCC (Núm. de Células de Cianobactérias); PT (Fósforo Total)

Não atendimento aos padrões de qualidade da Res. CONAMA 357/05

ND - Não Determinado

* Pontos enquadrados na Classe Especial (0) são comparados com os padrões de qualidade da Classe 1, por serem os mais restritivos

Análise Resumida da Qualidade da Água dos Reservatórios

Os reservatórios do Sistema Cantareira foram classificados nas categorias Boa e Ótima do IQA. Para fins de abastecimento público (IAP), foram classificados na categoria Boa, exceto os reservatórios Jaguari e Cachoeira que foram classificados na categoria Regular devido ao número de células de cianobactérias. Para fins de proteção da vida aquática (IVA), foram classificados nas categorias Ótima e Boa, exceto o Reservatório Jaguari que foi classificado na categoria Regular devido ao estado mesotrófico e pH acima de 9, indicativo de excesso de algas. Os níveis de OD inferiores a 6,0 registrados entre 08/01 e 29/02 na estação EF-09 no Reservatório Águas Claras são um reflexo do aporte de carga difusa em função do período chuvoso, conforme indicaram os resultados para Turbidez e Condutividade.

MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS RESERVATÓRIO ÁGUAS CLARAS **BOLETIM DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - DEZEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020**







Departamento de Qualidade Ambiental –EQ
 Divisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA
 Setor de Hidrologia – EQAH

Ponto de amostragem	Sist. Hídrico	Descrição	Lat	Long
ACLA 00500	Res. Águas Claras	No pier do Reservatório Águas Claras - SABESP, na Serra da Cantareira. Estrada Sta Inês, s/n, junto à EF09 CETESB.	23 23 52	46 39 30

Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d'água Classe 1 (CONAMA 357/05)

UGRHI	Nº de dados	pH		OD		Turbidez	
		absoluto	%	absoluto	%	absoluto	%
6 - Alto Tietê	Conformes	1630	100,0%	260	16,0%	1508	99,2%
	Não Conformes	0	0,0%	1370	84,0%	12	0,8%
	Total	1630	100,0%	1630	100,0%	1520	100,0%

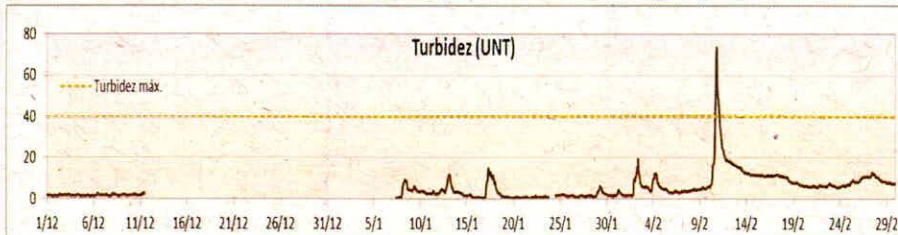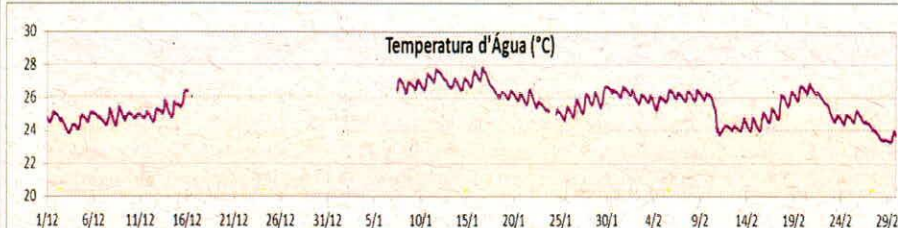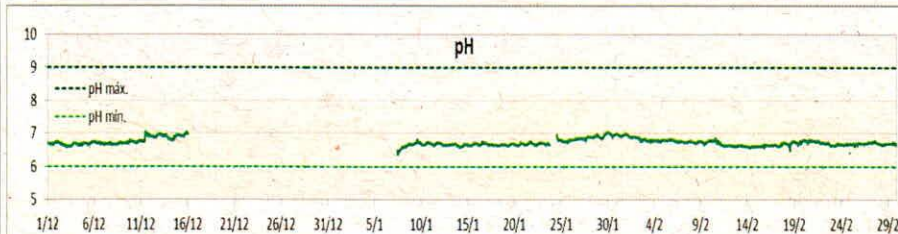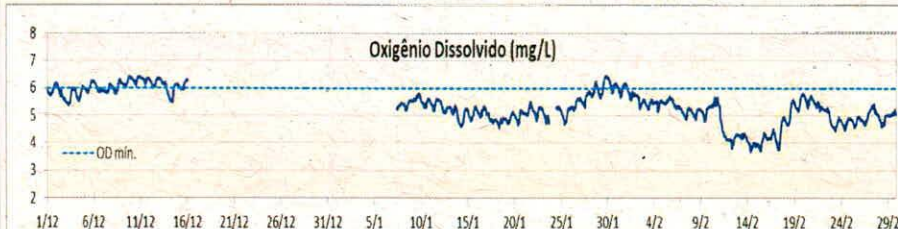

Dados faltantes devido a falha no equipamento medidor



MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO PIRACICABA
BOLETIM DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - DEZEMBRO/2019 a FEVEREIRO/2020



Departamento de Qualidade Ambiental –EQ
 Divisão de Qualidade das Águas e do Solo – EQA
 Setor de Hidrologia – EQAH

Ponto de amostragem	Sist. Hídrico	Descrição	Lat	Long
PCAB 02600	Rio Piracicaba	EF06 - No Sítio Pau D'Alinho, na Estrada dos Marins - Piracicaba	22 42 01	47 42 42

Atendimento ao padrão de qualidade para corpos d'água Classe 2 (CONAMA 357/05)

UGRHI	Nº de dados	pH		OD		Turbidez	
		absoluto	%	absoluto	%	absoluto	%
5 - PCJ	Conformes	2037	100,0%	1776	87,1%	990	50,3%
	Não Conformes	0	0,0%	262	12,9%	980	49,7%
	Total	2037	100,0%	2038	100,0%	1970	100,0%

