

LEGENDA

- Disponibilidade hídrica crítica (Demanda >50% da Q7,10)
- Tratamento insuficiente de esgoto (<30%)
- Disposição inadequada de lixo (IQR <=6)

Qualidade inadequada de água (ruim ou péssima)

Alta suscetibilidade a inundações pluviais

Muito alta suscetibilidade a erosão

350 Diretriz do Duto com indicação do Km


Limite de UGRHI

Limite municipal

Hidrografia

Sede municipal

Nota : As hachuras indicam área crítica ou problema no município.

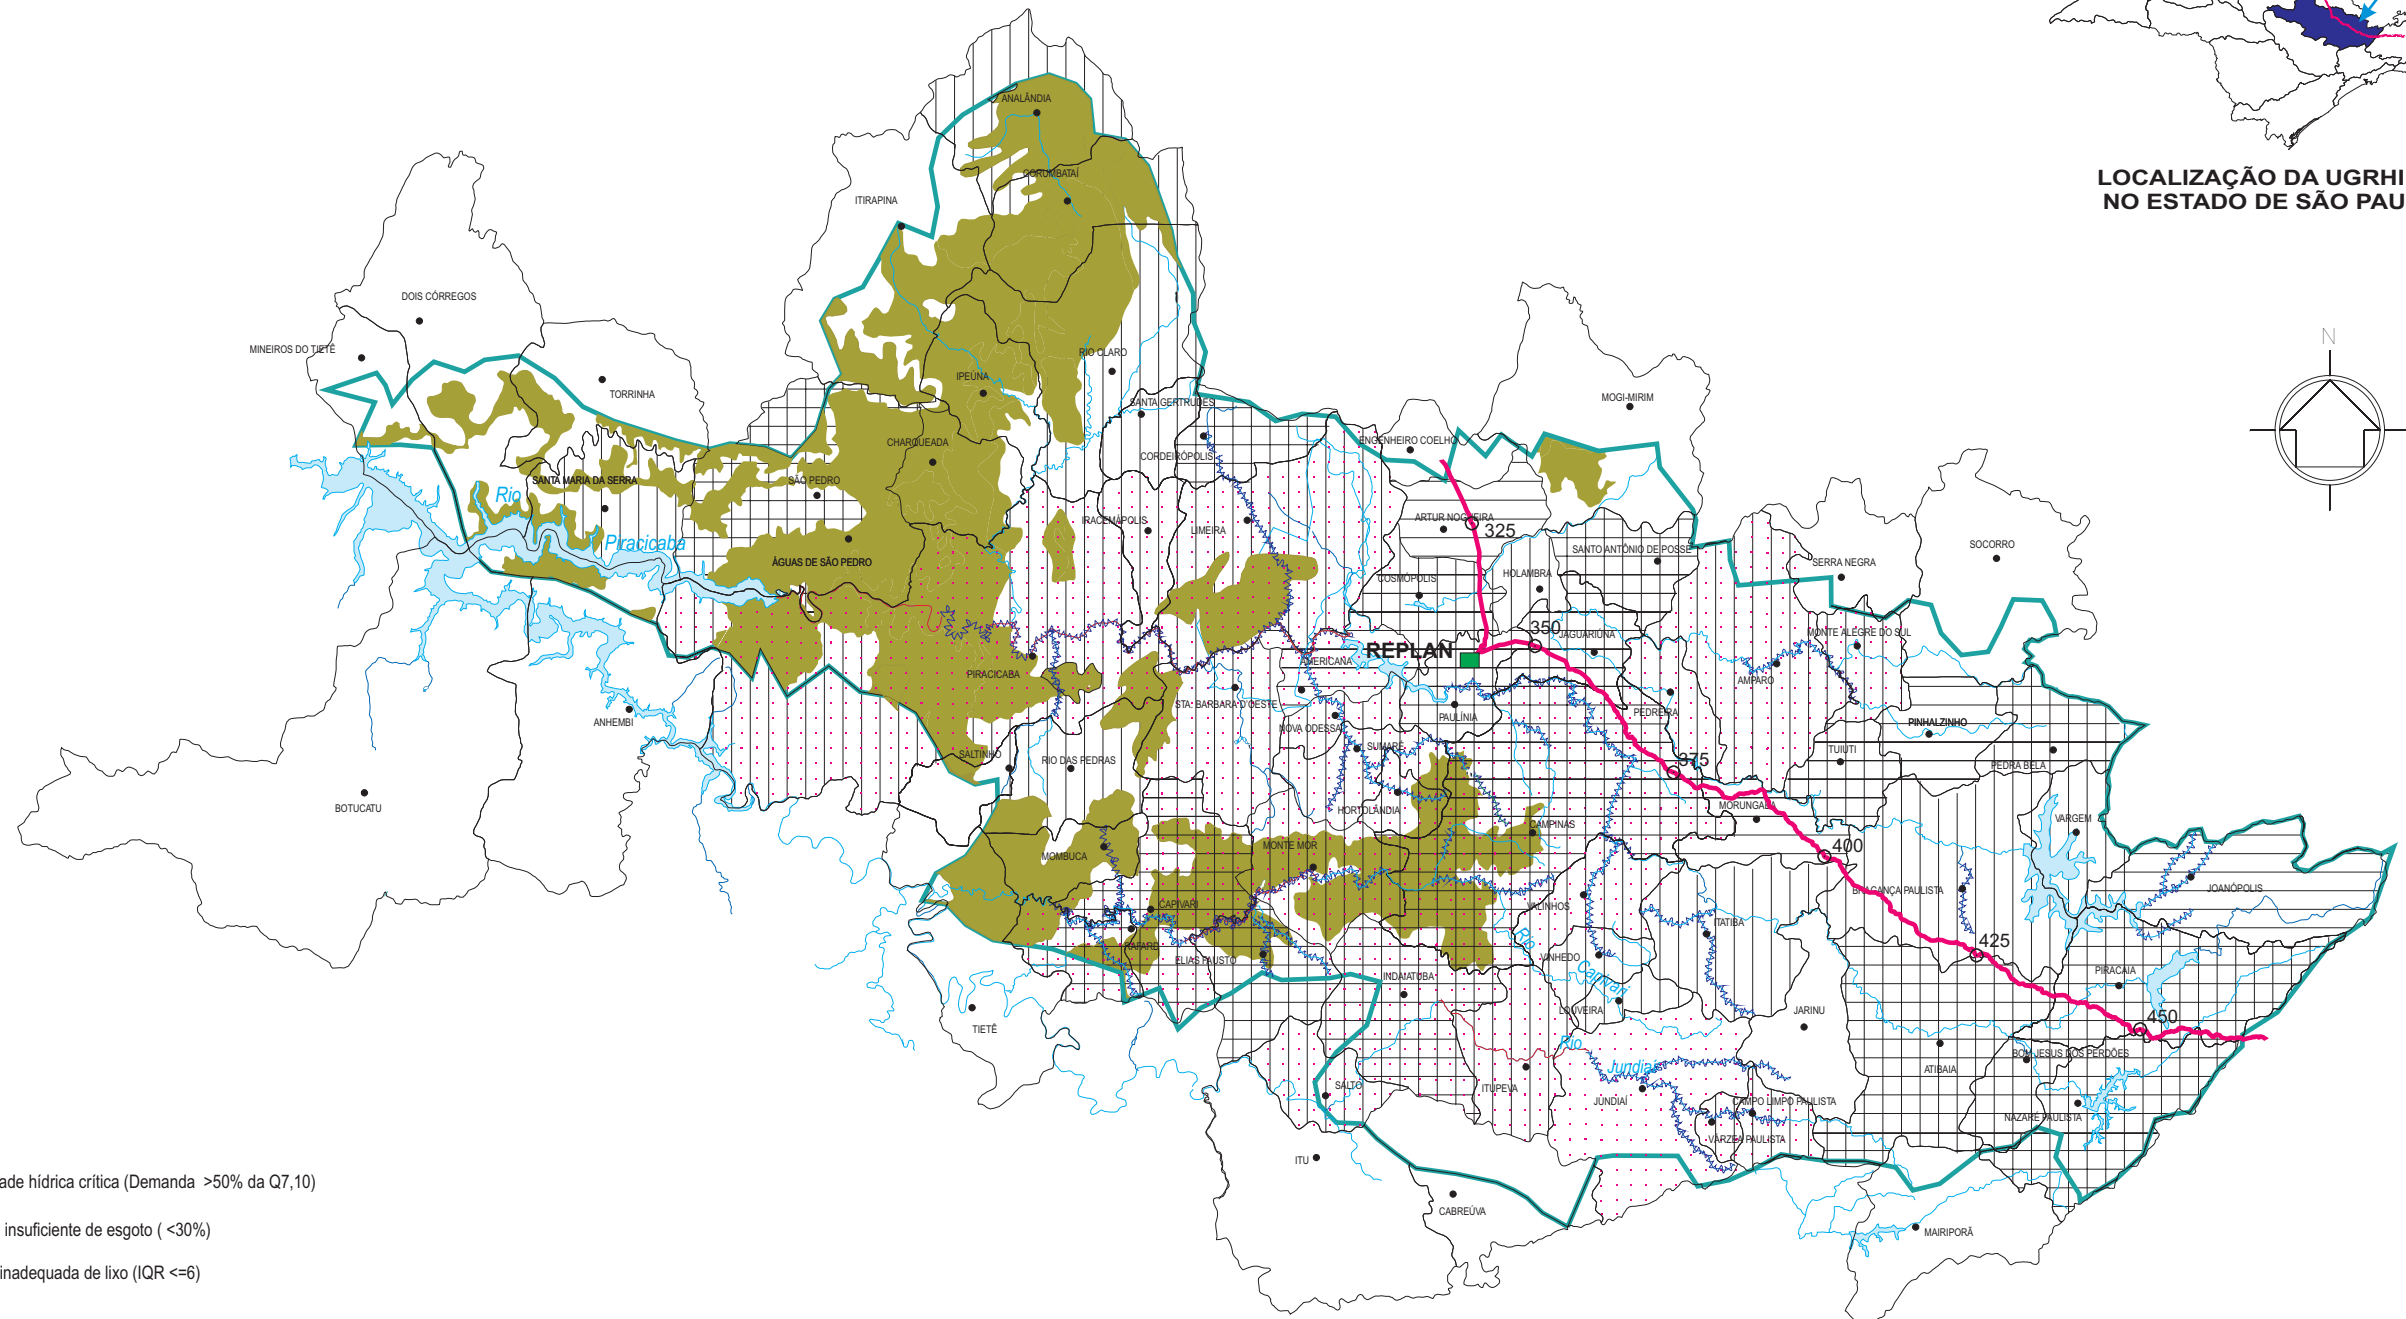

Municípios com índice de abastecimento < 80%

Atibaia
Iracemápolis
Itupeva
Jarinu
Joanópolis
Louveira
Nazaré Paulista
Piracaia
Santo Antônio de Posse
Tuiuti
Vargem
Vinhedo

Escala Gráfica
0 10 20km

FONTE: Governo do Estado de São Paulo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos



SISTEMA DE ESCOAMENTO DUTOVIÁRIO DE ÁLCOOL E DERIVADOS - SEDA

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVI

UGRHI 05

ESCALA: GRÁFICA DATA: Julho/2010

FIGURA N°: REV.: 0